


CVIT研修施設・研修関連施設

2017年度更新申請マニュアル

2017年度 研修施設・研修関連施設更新申請の流れ

認定された場合の認定期間：
2017年1月1日から2年後の12月末日まで

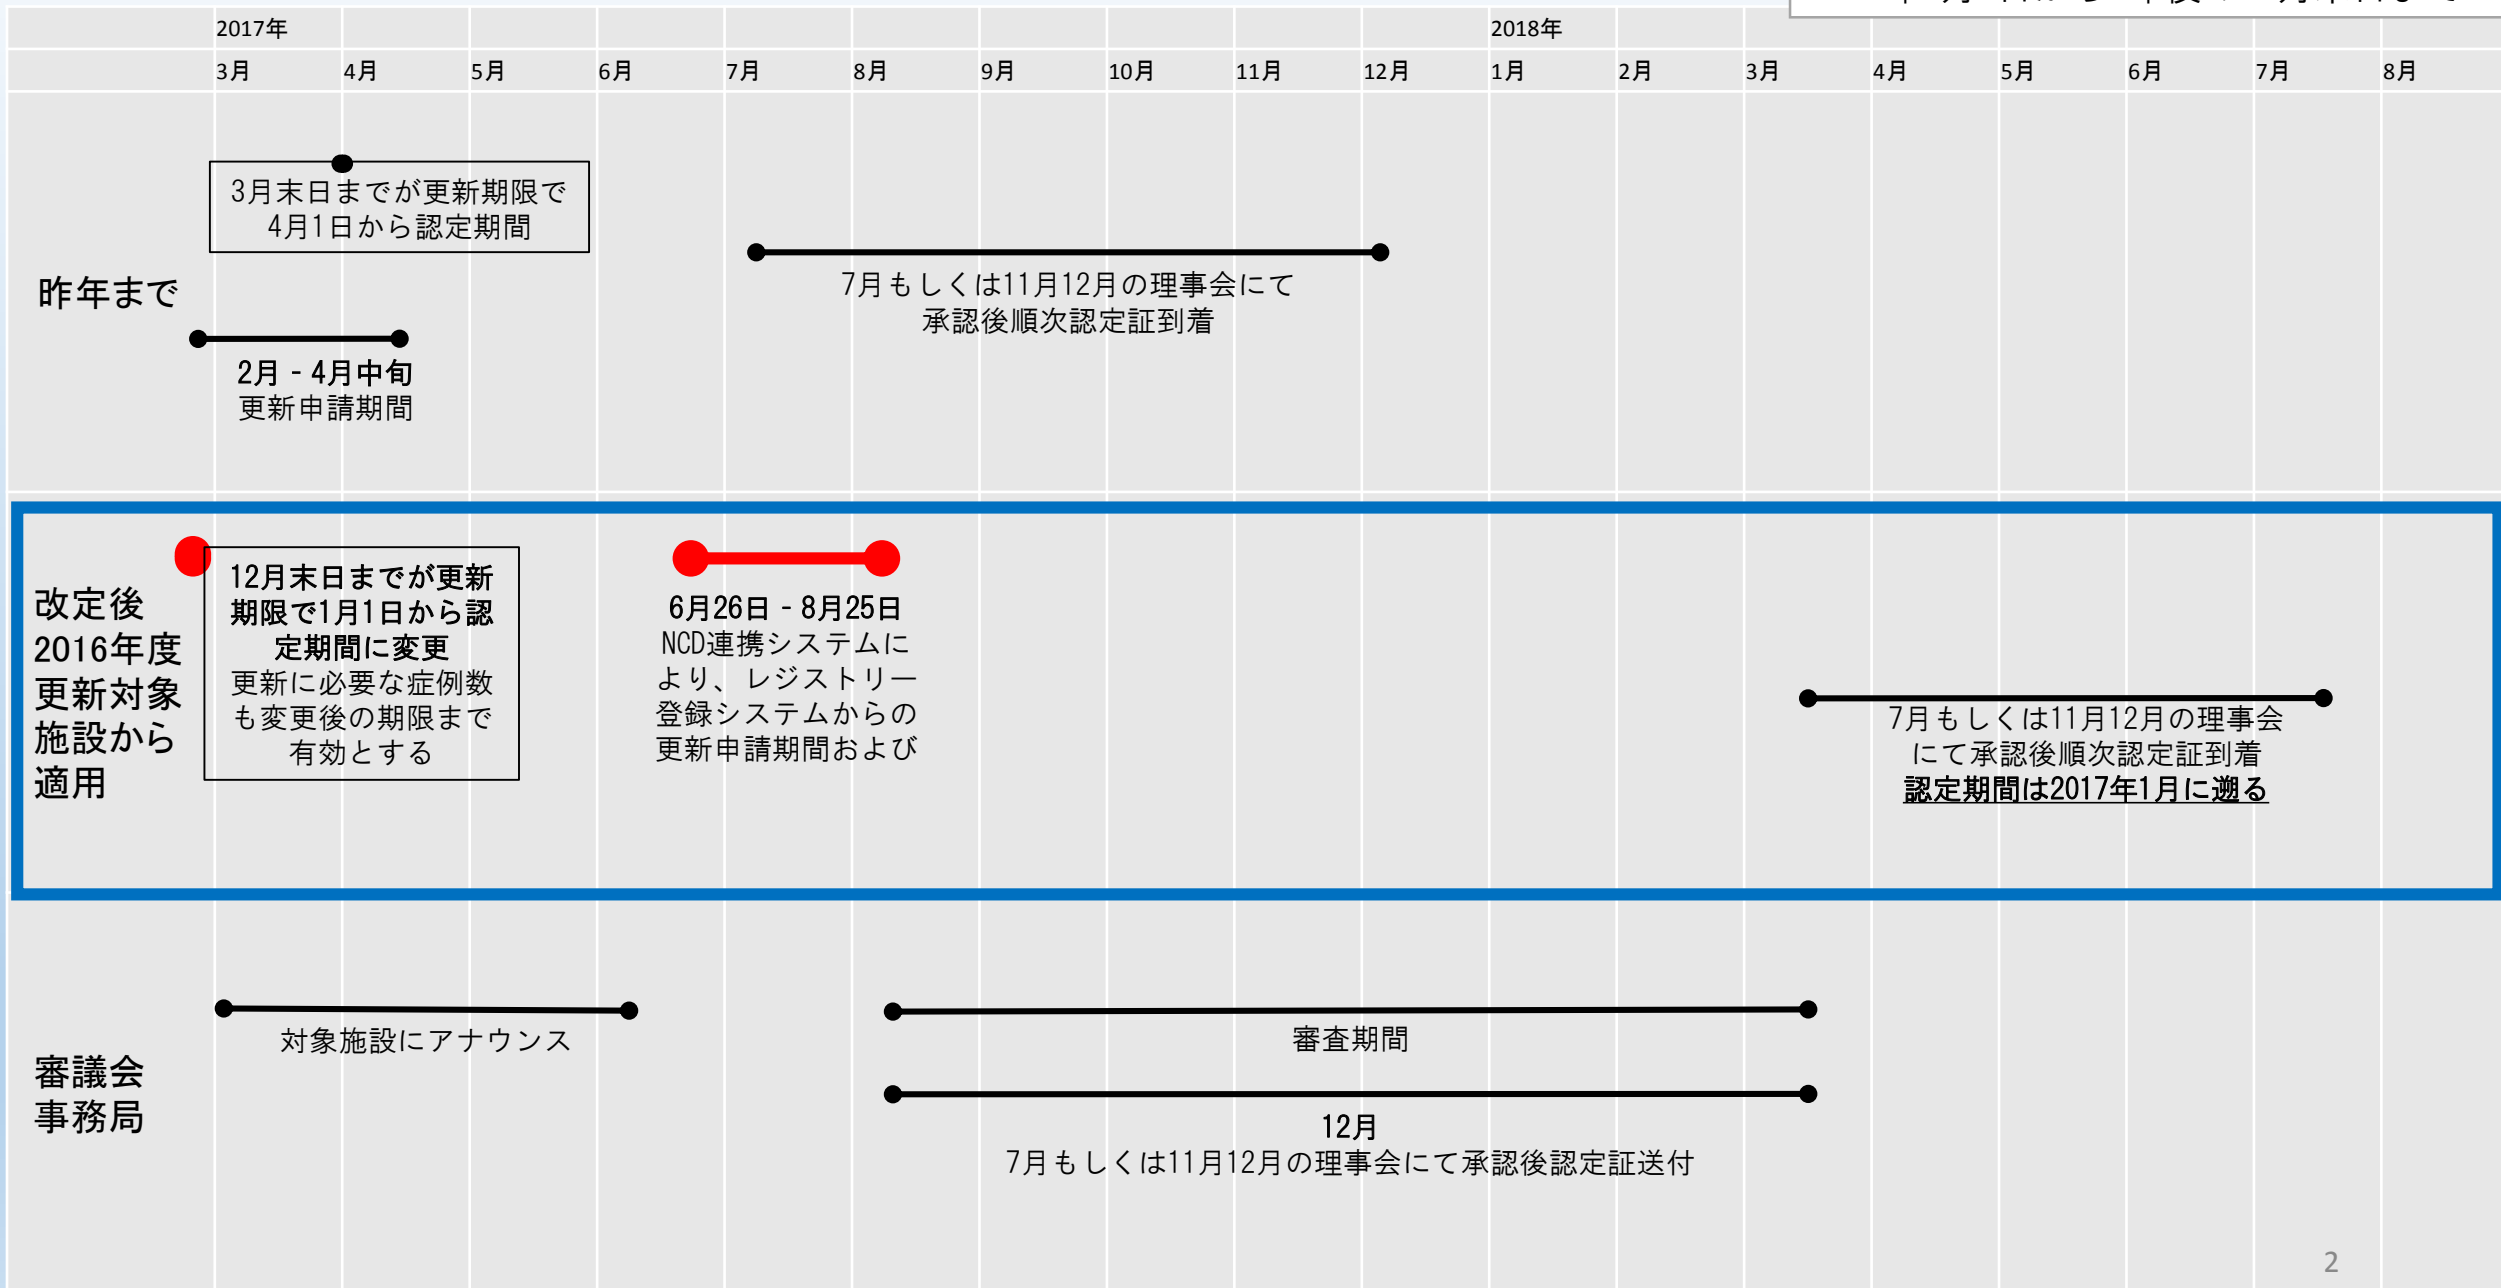

研修施設・研修関連施設更新申請条件について

研修施設および研修関連施設の資格更新条件は以下とし、更新は2年毎とする。

1. 専門医または名誉専門医が少なくとも1名常勤していること。
2. 研修施設は年間200例以上のカテーテル治療（ただし100例以上は冠動脈形成術）を実施し、常勤の心臓血管外科医がいること。
3. 研修関連施設は年間100例以上のカテーテル治療（ただし50例以上は冠動脈形成術）を実施し、緊急時に対応できる心臓血管外科施設との連携が維持されていること。
4. レジストリーに参加し、全例登録していること。

研修施設・研修関連施設更新申請条件について

申請受付期間

2017年6月26日（月）～2017年8月25日（金） 必着


研修施設および研修関連施設の資格更新申請の手続きには、NCDレジストリーシステムより入力およびプリントアウトした以下のものを事務局宛に郵送しなければならない。

1. 研修施設、研修関連施設認定更新申請書
2. 施設内情報（心血管造影室と設備、循環器医師数、心臓血管外科医師数等）
3. 2年間のカテーテル治療実績数
4. 専門医または名誉専門医の勤務に関する施設長の証明書

認定期間について

(NCDとの連携により変更となります！)

今まで：2017年3月31日までで更新期限をむかえ、更新申請を経て認定された場合は、2017年4月1日から2019年3月31日まで

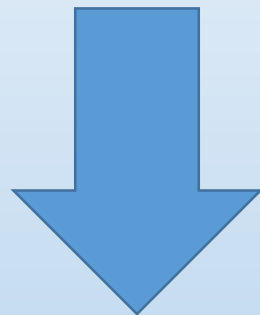

改定後：2017年6月のNCD連携システムより直接更新申請を経て、認定された場合は、2017年1月1日から2018年12月31日まで

2017年1月～3月までの症例は次回更新時にカウントされます。

従来より次回更新期限が早まりますが、NCDから直接登録データの把握ができ負担軽減されることと、NCD登録年度との整合性を合わせることでご理解ください。

実際の更新申請の画面の流れ

通常のNCD症例登録サイトにログインして右のメニューのCVIT研修施設・研修関連施設申請のボタンから開始してください。

The screenshot displays the NCD National Clinical Database interface. At the top, the logo and navigation links for '過去の利用履歴', 'ヘルプ', and '利用者情報変更' are visible. The user profile section shows the name '林 真奈美 先生' and the role 'NCD主任医師(NCD Chief Doctor)'. The '施設診療科' (Facility Department) is set to 'NCD事務局' (NCD Secretariat) and '消化器外科' (Gastroenterology and Hepatobiliary Surgery). A button labeled '施設診療科切替' (Facility Department Switch) is present. The main area, titled '領域 CVIT (J-PCI)', contains a grid of buttons: '患者データ新規登録', '登録データ検索', '新規症例アップロード機能', '小児外科 年次完了報告', 'CVIT研修施設・研修関連施設申請 (新規・更新)', and 'TAVI Registry'. The button for 'CVIT研修施設・研修関連施設申請 (新規・更新)' is highlighted with a red border, indicating the next step in the process.

実際の更新申請の画面の流れ

認証

パスワード認証が必要です。

- **利用者 (施設 診療科)**を確認してパスワード認証してください。
- 対象の施設・診療科を変更する場合は、NCD症例登録システムで変更した後、本システムへ移動してください。
- パスワードはNCD症例登録システムと同じものです。

利用者 (施設 診療科)

症例 太郎 先生 (施設1 診療科1)

パスワード

認証して進む

もう一度パスワードを入力してください。
NCDの症例登録ログイン時と同じパスワードです。

実際の更新申請の画面の流れ

施設申請

施設申請の開始

現在登録済みで施設種別に変更が無い場合:

更新申請を開始する

新規に申請する場合、または施設種別を変更する場合:

- 下記のケースが該当します。
 - 現在、CVIT認定施設ではない
 - 研修関連施設から研修施設への変更(格上げ申請)を行う
 - 研修施設から研修関連施設への変更(格下げ申請)を行う

新規申請を開始する

施設申請の履歴

- 事務局の諸手続きが完了したものが表示されます。
- 2015年度以前および本システムを利用しなかった場合

履歴がありません。

認定番号	X1234
(フリガナ)	シヴィットビヨウイン
施設名	CVIT病院
所在地	〒101-0051 東京都千代田区神田神保町3-2 高橋ビル9階
電話番号	03-3556-5062
担当科	循環器内科
診療科長	黒木 慶次郎
学会施設代表医	心血管 教夫

【特記事項】


レジストリー登録していなかったため、記入フォーマットを添付

最終印刷画面には
右下にバーコードの
印字がされています。


書類が郵送され、事務局が書類のバーコードを読み取ると「受理済み」としてこの「施設申請の履歴」に表示されます。500施設弱の書類を受取り順次読み取っていきますので反映までにお時間をいただきます。反映をもって書類受領の連絡と代えさせていただきます。

整理番号: 2016061400000000003

(学会使用欄)



111 113 652 268 187 768 185 616 683



336 123 111 276 827 211 325 5

実際の更新申請の画面の流れ

研修施設 更新申請

ログアウトする

これより研修施設 更新申請の入力を開始します。

入力手順

入力は下記の手順で進みます。

入力手順を熟読し、入力を開始してください。

1. 基本情報 (住所など)
2. 施設概要 (設備、スタッフ、心臓血管外科との連携状況など)
3. カテーテル治療実績の確認
4. 所属医師 (CVIT会員の一覧)
5. 学会施設代表医の選択

所属医師(CVIT会員)の医籍登録番号、CVIT会員番号、専門医認定番号などが必要になりますので、あらかじめご用意ください。

注意事項

- 前回システム利用時の入力内容が自動入力されます。**現在の状況と相違がないか**ご確認ください。
- 各画面の入力内容は **保存して次へ** で進むまで保存されません。
- **保存して次へ** で進むと入力内容が保存されますので、任意のタイミングで手続きを中断できます。
※次回開始時は最初の画面から進みますが、保存された内容は自動入力されています。
※申請種別(新規・更新)、施設種別(研修施設・研修関連施設)を誤らないようにご注意ください。
- 全角・半角の変換、英大文字・小文字の変換、「ふりがな」から「フリガナ」への変換は自動的に行われます。
これらは手動で変換する必要はありませんので全角・ひらがなのままでも入力可能です。

研修施設 更新申請 入力開始

戻る

実際の更新申請の画面の流れ

研修施設 更新申請 入力 1 / 5 基本情報 ログアウトする

施設の基本情報を入力・確認してください。

認定番号

X1234

現在の研修施設認定番号を入力してください。
例) X9999 (研修施設)

施設名

CVIT病院

施設名 (フリガナ)

シヴィットビョウイン

郵便番号

101-0051

例) 101-0051

都道府県

東京都

住所

千代田区神田神保町3-2 高橋ビル9階

電話番号

03-3556-5062

例) 03-3556-5062

施設長

姓

心血管

名

教夫

施設長 (フリガナ)

姓

シンケツカン

名

ノリヲ

CVIT研修施設は【Xで始まる4桁の数字】
CVIT研修関連施設は【Yで始まる4桁の数字】
が認定番号です。

実際の更新申請の画面の流れ

研修施設 更新申請 入力 2 / 5 施設概要 ログアウトする

施設概要を入力・確認してください。

I 循環器内科 (またはそれに該当する科)

常勤医 名

II 病棟 (病床数)

CCU 床

一般病棟 (循環器) 床

総病床 床

循環器専任当直 ☒ あり ☐ なし

III 心血管造影室

心血管造影室 室

Cine Angio 装置

Biplane 台

Single Plane 台

専属スタッフ

看護師 名

臨床工学技士 名

施設概要をもれなく入力してください。

実際の更新申請の画面の流れ

研修施設 更新申請 入力 3 / 5 カテーテル治療実績

カテーテル治療実績を確認してください。

- 各年「集計」行にはNCD登録症例(J-PCIおよびJ-EVT/SHD)の集計値が自動入力
- 2014年以前のJ-EVT/SHD登録症例は「集計」行には含まれません。「入力値」
- その他、NCD未登録の症例数を「入力値」行へ入力し、申請に含めることは可能ですが、救済措置として扱われます。
※審査の際には、NCD登録症例数および入力値の内訳を参照します。
- 入力値の「症例数」には「死亡例」を含めてください。

年		緊急PCI			待機的PCI			EVT/SHD	その他	総数
		症例数	死亡例	死亡率	症例数	死亡例	死亡率			
2015	集計	1	0		1	0		4	0	1,006
	入力値	1,000	0		0	0		0	0	
	計	1,001	0	0.0%	1	0	0.0%	4	0	
2014	集計	0	0		3	0		0	0	1,003
	入力値	1,000	0		0	0		0	0	
	計	1,000	0	0.0%	3	0	0.0%	0	0	

保存して次へ

NCDに登録された症例のうち、
「完了（承認済み）」のみが自動的に抽出されます。
「完了（未承認）」「編集中」のステータスの登録症例は抽出されませんので、【入力値】の欄に手入力し、申請症例証明書、申請症例記入フォーマットとともに提出してください。

実際の更新申請の画面の流れ

研修施設 更新申請 入力 4 / 5 所属医師

[ログアウトする](#)

所属医師(CVIT会員)を入力・確認してください。

- 入力内容は **保存して次へ** で進むまで保存されません。 **戻る** や **追加** **適用** のみでは**保存されません**のでご注意ください。
- 複数の端末から同時に編集しないでください。一番最後に保存した内容で**一覧全体が上書き**されます。

#	医籍 登録番号	CVIT 会員番号	常勤	資格区分	認定番号	氏名	フリガナ	操作
1	222222	34567	はい	認定医	F4444	鬼頭 笙子	キトウ ショウコ	編集 削除
2	234567	23456	はい	専門医	B2345	ハセ マヨネーズ	ハセ マヨネーズ	編集 削除
3	777777	00001	はい	名誉専門医	H9999	心血管 教夫	シンケツカン ノリヲ	編集 削除

[+ 追加](#)

申請時に施設に所属しているCVITの会員（認定医・専門医・名誉専門医）を全て【追加ボタン】より入力してください。

[保存して次へ](#)[戻る](#)

実際の更新申請の画面の流れ

研修施設 更新申請 入力 5 / 5 学会施設代表医

施設「診療科目」(証明太郎先生)
ログアウトする

学会施設代表医を選択してください。

学会施設代表医

(CVIT会員番号) 氏名

- ☐ (34567) 鬼頭 笙子
- ☐ (23456) ハセ マヨネーズ
- ☒ (00001) 心血管 教夫

施設代表医は「専門医」もしくは「名誉専門医」の医師を選択してください。

保存して次へ

戻る

Copyright © National Clinical Database. All Rights Reserved.

実際の更新申請の画面の流れ

研修施設 更新申請 内容確認

申請内容を確認してください。

認定基準

- 認定基準を満たしています。

項目
要件
心血管造影室が設置されていること
心血管造影室専任スタッフがいること
常勤の専門医または名誉専門医がいること
心臓血管外科との連携
カテーテル治療実績

研修施設 更新申請 内容確認

申請内容を確認してください。

認定基準

- 2015年のカテーテル治療実績が認定基準(年間200例)を満たしていません。
- 2014年のカテーテル治療実績が認定基準(年間200例)を満たしていません。

項目		認定基準				状況		
要件	年	新規		更新		判定	実績	
		研修関連施設	研修施設	研修関連施設	研修施設		総数	うちPCI
心血管造影室が設置されていること		必須				適	-	
心血管造影室専任スタッフがいること		必須				適	-	
常勤の専門医または名誉専門医がいること		必須				適	-	
心臓血管外科との連携		必須	併設	必須	併設	適	-	
カテーテル治療実績	2015	年間100例	年間200例	年間100例	年間200例	不足	6	2
	2014					不足	3	3
	2013	-	-	-	-	-	-	
	5年通算	500例	1,000例	-	-	適	-	-

内容確認で全ての更新条件を満たしている場合は左上に【認定基準を満たしています。】の表示が出ており、不足項目がある場合は左上に【満たしていません】の赤字表示が出ます。
満たしていない場合は次ページをご確認ください。

実際の更新申請の画面の流れ

未登録症例について

専門医認定医制度審議会本則、第7章第22条、第23条より研修施設または、研修関連施設の申請は全例登録が義務付けられておりますが、全例登録が不可能な場合は、下記の書類とデータをご提出いただくことで、登録が不可能な以前の症例についての詳細報告書提出を免除いたします。

1. 申請症例証明書: [PDF](#) または [Word](#)
2. 申請症例記入フォーマット: [Excel](#)

書類とデータ双方の添付がない場合、未登録症例は実績数に認められません。

その他・特記事項

申請に際し、特記事項などがあればご記入ください。

レジストリー登録していなかったため、記入フォーマットを添付します。

PCIに限り基準を満たしていない場合（未登録症例がある場合）は【申請症例証明書】と【申請症例記入フォーマット】の提出が必須です。
理由や特記事項はその他・特記事項の欄に記入してください。

注意事項

- ・ 特記事項の内容が末尾まで印字されているかご確認ください(印字エリアはおおよそ30文字/10行)。
- ・ 所属医師(CVIT会員)在籍証明書には50名まで印字されます。
50名を超えた分の所属医師については印字されませんが、受理されております。
- ・ 確認書は受理されません。
必ず申請書(右下にバーコードが印字されているもの)をご提出ください。

内容を確認する

申請書を発行する
(認定基準を満たしていません)

**申請書を印刷モードで確認する
この画面からは正式な申請書類
は提出できません。**

正式な提出用印刷画面です。

実際の更新申請の画面の流れ

正式な申請書類です。3枚綴でプリントアウトし、押印の上、提出してください。
1枚のみの差替えはバーコードが異なるためできませんので、必ず修正箇所がある場合は、新しく3枚綴でプリントアウトし直してください。
4箇所を押印も忘れずにお願いします。
未登録症例のある場合は追加書類とともに提出してください。

 Japanese Association of C ARDIO V ASCULAR I NTERVENTION and T HERAPEUTICS 日本心血管インターベンション治療学会	
2016年度 研修施設 更新 申請書	
専門医認定医制度審議会 宛	
日本心血管インターベンション治療学会認定研修施設の更新をたく、所定の書類を添えて申請致します。	
2016年 6月14日	
施設長	心血管 海苔夫 印
— 記 —	
X1234	
シヴィットビョウイン	
C V I T 病院	
〒101-0051 東京都千代田区神田神保町3-2 高橋ビル9 階	
03-3556-5062	
循環器内科	
黒木 慶次郎	
心血管 教夫	
[特記事項] レジストリー登録していなかったため、記入フォーマットを添付します。	
整理番号: 20160614000000000003 (学会使用欄)	
 111 113 652 268 187 768 185 616 683	
 336 123 111 276 827 211 325 5	

書類が郵送され、事務局が書類のバーコードを読み取ると「受理済み」として「施設申請の履歴」の画面に表示されます。
500施設弱の書類を受取り順次読み取っていきますので反映までにお時間をいただきます。反映をもって書類受領の連絡と代えさせていただきます。

 Japanese Association of C ARDIO V ASCULAR I NTERVENTION and T HERAPEUTICS 日本心血管インターベンション治療学会 研修施設 更新 申請書 2/3	
施設概要証明書	